


超音波軸力計のヒアリングシート

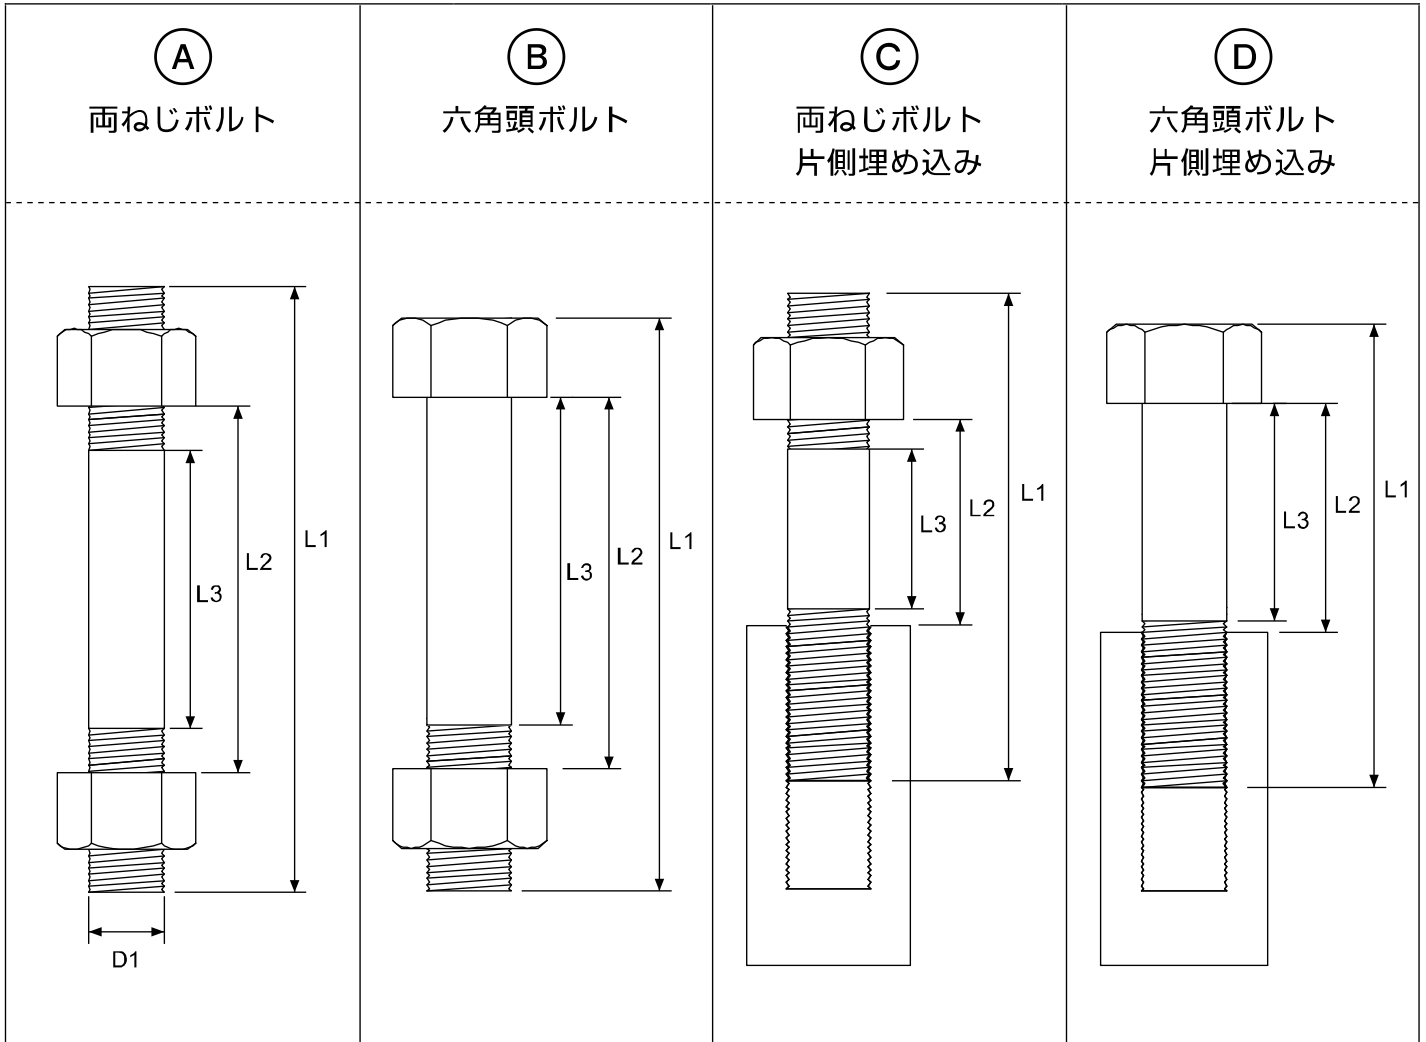


超音波軸力測定をするボルトについて。下記項目をお知らせください。

会社名 / 使用機器:		/			
上記のボルトタイプ選択		A・B・C・D に該当 (該当するタイプに○印を付けてください)			
ボルト全長	L1	mm	ネジピッチ	p	mm
ボルト締付け部長さ	L2	mm	ボルト材質		
非ネジ部長さ	L3	mm	ボルト本数		本
ボルト径	D1	mm	1本あたりの測定回数		回
非ネジ部のボルト径		mm			

※超音波端子を当てますので、ボルトの両端面は
両端面の表面の面粗度: ▽▽ 3.2a (12.5s)レベル以上の平滑仕上げであること。

PLARAD[®]
Torque & Tension Systems



株式会社日本プララド

〒651-2404 神戸市西区岩岡町古郷255-6

TEL 078-967-3556 FAX 078-967-3567